Corpo	Piano	Stanza	DESTINAZIONE D'USO
01	P1	01	INGRESSO
01	P1	02	CORRIDOIO
01	P1	03	SEGRETERIA - ACCETTAZIONE - CUP
01	P1	04	UFFICIO - SPORTELLO SOCIALE E ASS. SOCIALE
01	P1	05	AMBULATORIO OSTETRICIA
01	P1	06	ATTESA
01	P1	07	SERVIZIO IGIENICO PUBBLICO
01	P1	08	VANO SCALA C
01	P1	09	UFFICIO AVAP
01	P1	10	UFFICIO APAS
01	P1	11	SERVIZIO IGIENICO PUBBLICO PER H
01	P1	12	SPOGLIATOIO UTENTI DI DIAGNOSTICA
01	P1	13	CORRIDOIO
01	P1	14	AMBULATORIO RADIOLOGIA
01	P1	15	LOCALE CONSOLLE
01	P1	16	ANTIBAGNO
01	P1	17	SERVIZIO IGIENICO PERSONALE
01	P1	18	DEPOSITO PULITO
01	P1	19	SERVIZIO IGIENICO PUBBLICO PER H
01	P1	20	DISIMPEGNO
01	P1	21	CORRIDOIO
01	P1	22	CORRIDOIO
01	P1	23	AMBULATORIO PRELIEVI
01	P1	24	AMBULATORIO INFERMIERISTICO
01	P1	25	VANO SCALA B
01	P1	26	ATTESA
01	P1	27	AMBULATORIO
01	P1	28	AMBULATORIO
01	P1	29	SERVIZIO IGIENICO PUBBLICO
01	P1	30	ANTIBAGNO
01	P1	31	SERVIZIO IGIENICO PUBBLICO
01	P1	32	ANTIBAGNO
01	P1	33	PALESTRA CON ELETTROMEDICALI
01	P1	34	SEGRETERIA - ACCETTAZIONE
01	P1	35	DEPOSITO
01	P1	36	CORRIDOIO
01	P1	37	DEPOSITO ATTREZZATURE ASS. VOLONTARIATO
01	P1	38	SERVIZIO IGIENICO PER PERSONALE
01	P1	39	RELAX MEDICO DI GUARDIA
01	P1	40	RELAX AUTISTA - INFERMIERE
01	P1	41	VANO ELEVATORE A
01	P1	42	VANO ELEVATORE B
01	P1	43	TERRAZZO
01	P1	44	DISIMPEGNO

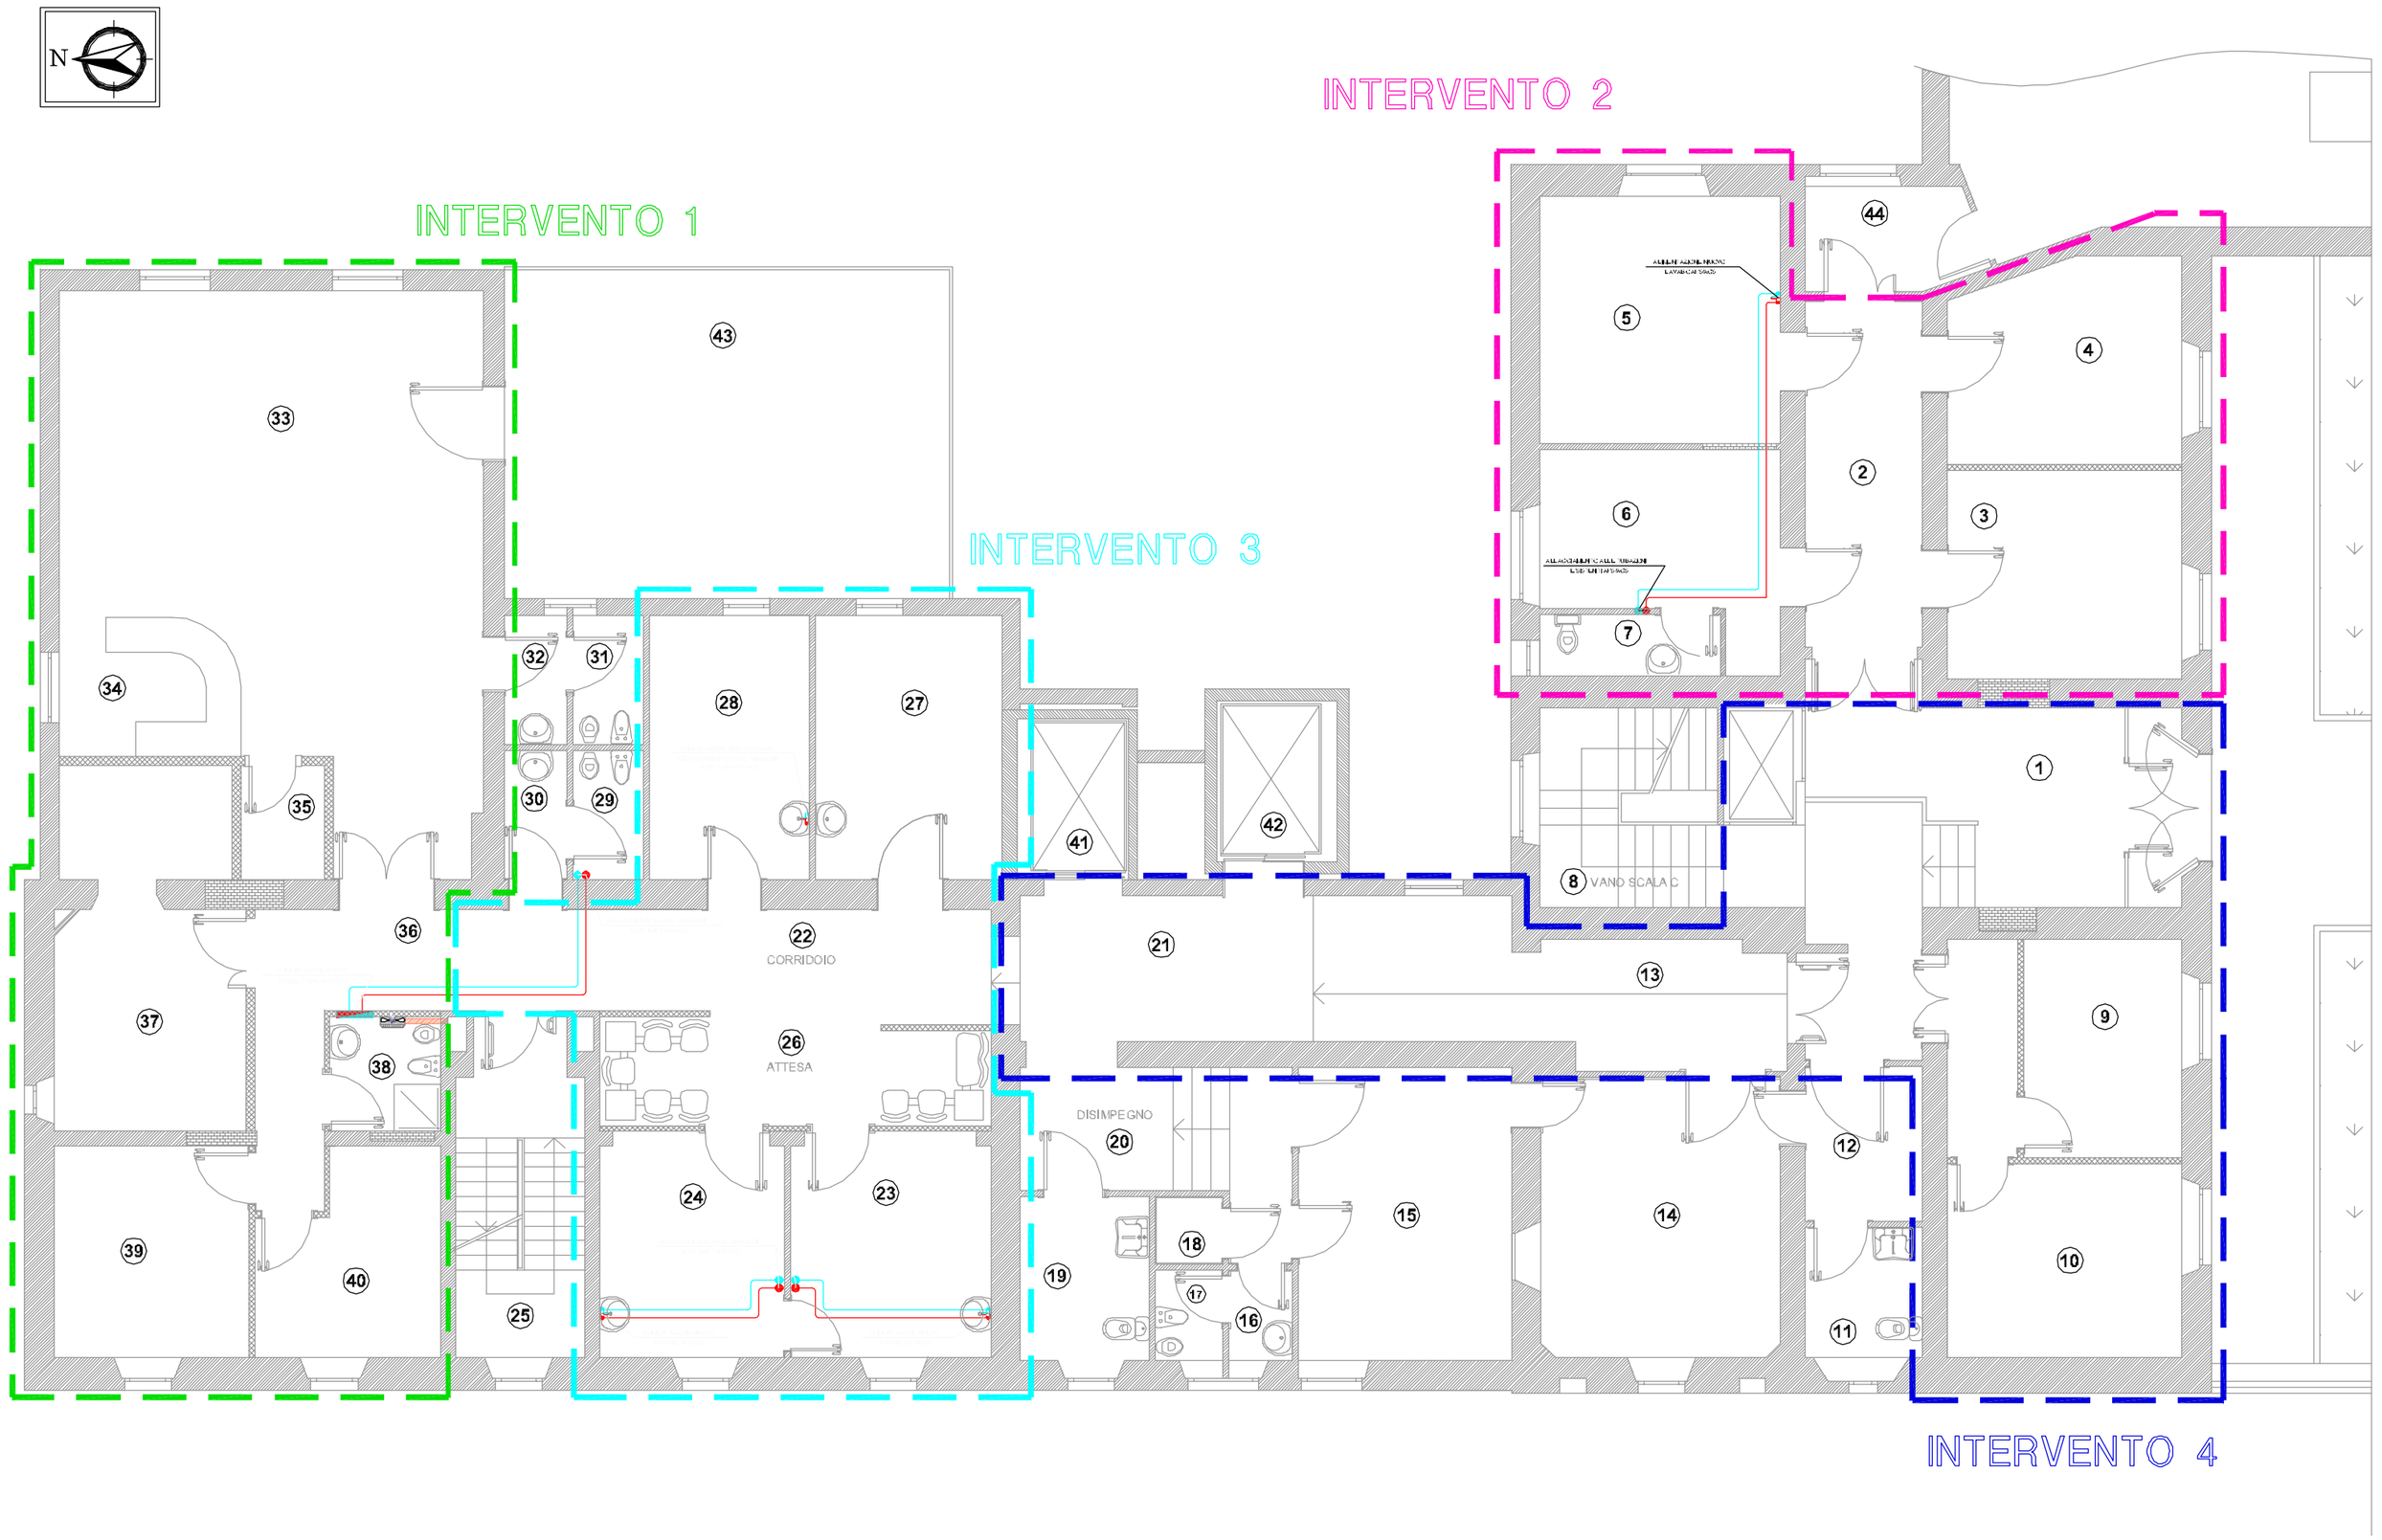

LEGENDA IDRICO	
	Saracinesche a sfera da incasso per intercettazione e chiusura.
	Tubo multistrato isolato per distribuzione idrica acqua calda e fredda sanitaria.
	Collettore di distribuzione per impianti idrico sanitari.
	Estrattore aria per bagno cieco

L'ESECUZIONE DELLA TUBAZIONE ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIO DOVRÀ ESSERE REALIZZATA IN MODO TALE DA GARANTIRE LA POSSIBILITÀ DI ISPEZIONE DELLA STESSA. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE POSATE SOTTO TRACCIA O IN CANALINE ISPEZIONABILI. LA TUBAZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA DOVRÀ ESSERE COIBENTATA CON GUAINA ISOLANTE DI SPESSORE ADEGUATO ALLA NORMATIVA VIGENTE. LA TUBAZIONE DELL'ACQUA FREDDA SANITARIA DOVRÀ ESSERE COIBENTATA CON GUAINA ISOLANTE DI SPESSORE ADEGUATO ALLA NORMATIVA VIGENTE. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DI TIPO MULTISTRATO (PEX-AL-PEX) DI SPESSORE MINIMO 2 mm. TUTTE LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DI DIAMETRO ADEGUATO ALLA PORTATA DI PROGETTO. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DOTATE DI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE PER OGNI SINGOLA UTENZA. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DOTATE DI VALVOLE DI SFIATO NEI PUNTI PIÙ ALTI DELL'IMPIANTO. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DOTATE DI VALVOLE DI SCARICO NEI PUNTI PIÙ BASSI DELL'IMPIANTO. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DOTATE DI VALVOLE DI RITEGNO NEI PUNTI PIÙ ALTI DELL'IMPIANTO. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DOTATE DI VALVOLE DI SICUREZZA NEI PUNTI PIÙ ALTI DELL'IMPIANTO. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DOTATE DI VALVOLE DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE NEI PUNTI PIÙ ALTI DELL'IMPIANTO. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DOTATE DI VALVOLE DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE NEI PUNTI PIÙ ALTI DELL'IMPIANTO. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DOTATE DI VALVOLE DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA NEI PUNTI PIÙ ALTI DELL'IMPIANTO. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DOTATE DI VALVOLE DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA NEI PUNTI PIÙ ALTI DELL'IMPIANTO. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DOTATE DI VALVOLE DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE NEI PUNTI PIÙ ALTI DELL'IMPIANTO. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DOTATE DI VALVOLE DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA NEI PUNTI PIÙ ALTI DELL'IMPIANTO. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DOTATE DI VALVOLE DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA NEI PUNTI PIÙ ALTI DELL'IMPIANTO.

COMUNE DI FANANO
Provincia di Modena

STEFANO COLO' INGEGNERE

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI INTERNI E ADEGUAMENTO DEGLI ACCESSI PER I MEZZI DI SOCCORSO DELLA CASA DELLA SALUTE DI FANANO (MO), FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI POLIFUNZIONALI, SOCIO-ASSISTENZIALI PER LA POPOLAZIONE RURALE LOCALE

IMPIANTO IDRAULICO

SCALA 1:100

ELABORATO IM. IDR.

IL COMMITTENTE
Comune di Fanano

IL SINDACO
Stefano Muzzarelli

IL PROGETTISTA
Ing. Stefano Colò

IL RESPONSABILE AREA
Ing. Massimo Florini